F3 FŐTARTÓ KÉSZÜL :1 HELYEN M=1:20

"d" részlet M=1:10



XVII homlokllemez:2db M=1:10
-120.16.h=390mm



XV erősítő : 1 db M=1:20
-200.12 h=198mm

XIV erősítő :1 db M=1:20
-120.12 h=198mm

XVI diafragma :2 db M=1:20
-163.12 h=86mm

XXVII erősítő : 1 db M=1:20
-200.16 h=200mm



XXII oszlop : 1 db
zárt 100.100.3 h=5761mm

XXIII oszlop : 1 db
zárt 100.100.3 h=4678mm

XXIV oszlop : 1 db
zárt 100.100.3 h=4025mm

"b" részlet M=1:10



XII talplemez készül: 3db M=1:10
-200.12.h=200mm

XIa gerenda : 1db
IPE 240 h=6945mm

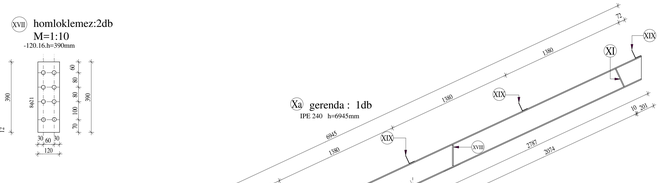

VIII kiékelés :2db
IPE 240 h=2352mm



XI erősítő 4 db M=1:20
-220.12 h=155mm

XVIII erősítő :8 db M=1:20
-220.12 h=155mm

IX erősítő : 4 db M=1:20
-120.12 h=50mm

VII erősítő : 2 db M=1:20
-120.10 h=300mm

V erősítő : 2 db M=1:20
-240.12 h=244mm

II oszlop : 2 db
HEA 240 h=3983mm

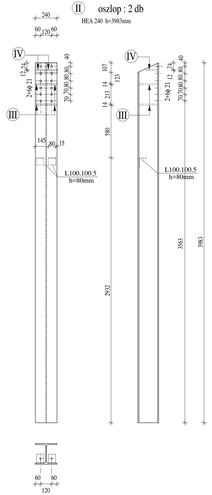

"f" részlet csúszókapcsolat M=1:10



XIII talplemez :2db M=1:10
-120.16 h=225mm



"c" részlet M=1:10

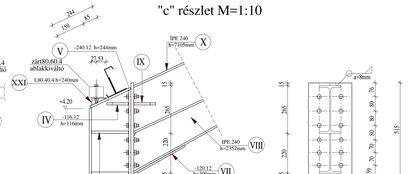

XXI(készül összesen 2 helyen
L80.40.4 h=240mm



III diafragma :8db M=1:20
-116.12 h=206mm

IV diafragma :4db M=1:20
-116.12 h=116mm

VI homloklemez : 2 db M=1:20
-240.16 h=515mm

"a" részlet M=1:10

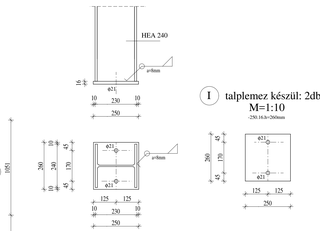

I talplemez készül: 2db M=1:10
-250.16.h=260mm

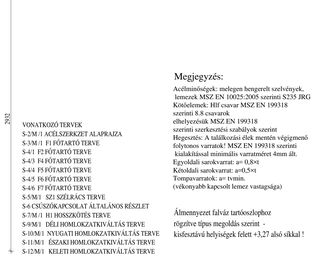

Xb gerenda : 1db
IPE 240 h=6945mm

"d" részlet

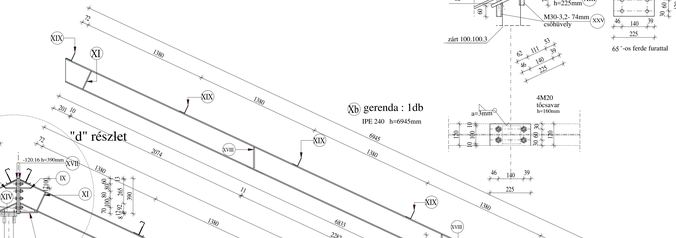

"f" részlet

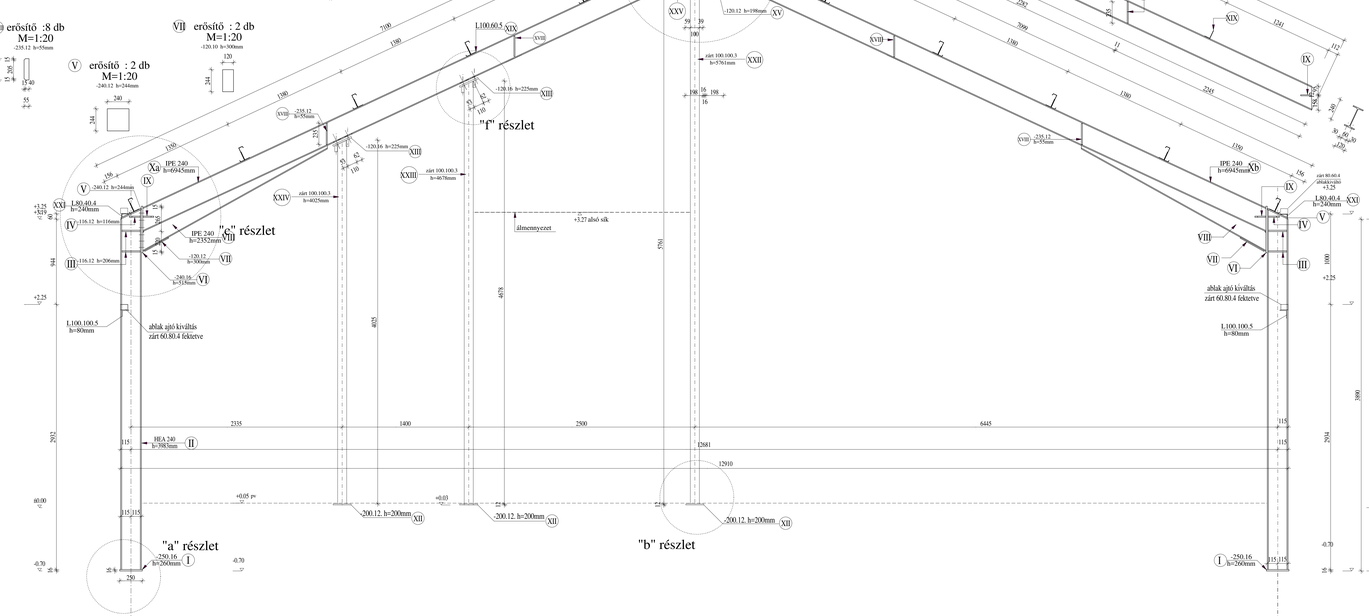

"e" részlet

"a" részlet

"b" részlet

Megjegyzés:

Acélminőségek: melegen hengerelt szelvények, lemezek MSZ EN 10025:2005 szerinti S235 JRG
Kötőelemek: HH csavar MSZ EN 190318 szerinti 8.8 csavarok
elhelyezésük MSZ EN 190318 szerinti szerkesztési szabályok szerint
Hegesztés: A találkozási élek mentén végigmenő folytonos varratok! MSZ EN 199318 szerinti kialakítással minimális varratméret 4mm ált.
Egyoldali sarokvarrat: a= 0,8×t
Kétoldali sarokvarrat: a=0,5×t
Tompavarratok: a= tvmin.
(vékonyabb kapcsolt lemez vastagsága)

Álmennyezet falvár tartószerkezethez rögzítve típus megoldás szerint - kisfeszítávú helyiségek felett +3,27 alsó síkkal !

VONATKOZÓ TERVEK
S-23M:1 ACÉLSZERKEZET ALAPRAJZA
S-3/M:1 F1 FŐTARTÓ TERVE
S-4/1 F2 FŐTARTÓ TERVE
S-4/3 F4 FŐTARTÓ TERVE
S-4/4 F5 FŐTARTÓ TERVE
S-4/5 F6 FŐTARTÓ TERVE
S-4/6 F7 FŐTARTÓ TERVE
S-5/M:1 SZI SZÉLRÁCS TERVE
S-6 CSÚSZÓKAPCSOLAT ÁLTALÁNOS RÉSZLET
S-7/M:1 H1 HOSSZKÖTÉS TERVE
S-9/M:1 DÉLI HOMLOKZATKIVÁLTÁS TERVE
S-10/M:1 NYUGATI HOMLOKZATKIVÁLTÁS TERVE
S-11/M:1 ÉSZAKI HOMLOKZATKIVÁLTÁS TERVE
S-12/M:1 KELETI HOMLOKZATKIVÁLTÁS TERVE

STATIKA	6000 Kecskemét, Csekő utca 39. tel/fax:76/484-581 E-mail: statikuriak@fibermail.hu		
Sipos Szabolcs Nagy Ilona T / (0) / 0164	MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET 1125 Budapest, Szarvas Gábor u.58-60.	Dátum: 2017. 07. 20.	
	Kecskemét, Matkói út 20. hrsz 8831/4	Méretarány: M=1/20 M=1/10	Rajzszám: S-4/2
	F3 FŐTARTÓ TERVE	Készítette: KIVITELI TERV	

A a b B